
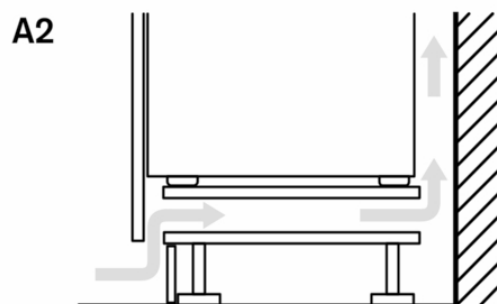
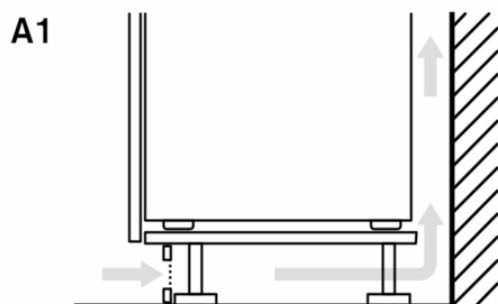
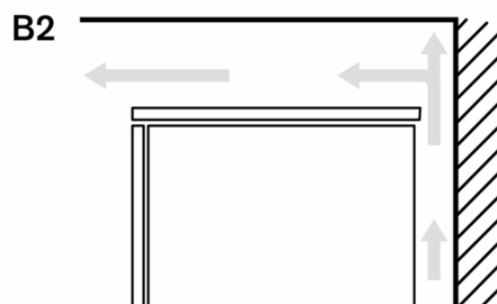
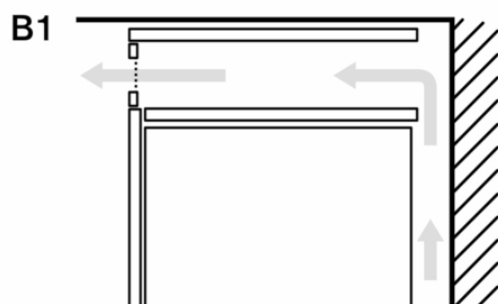


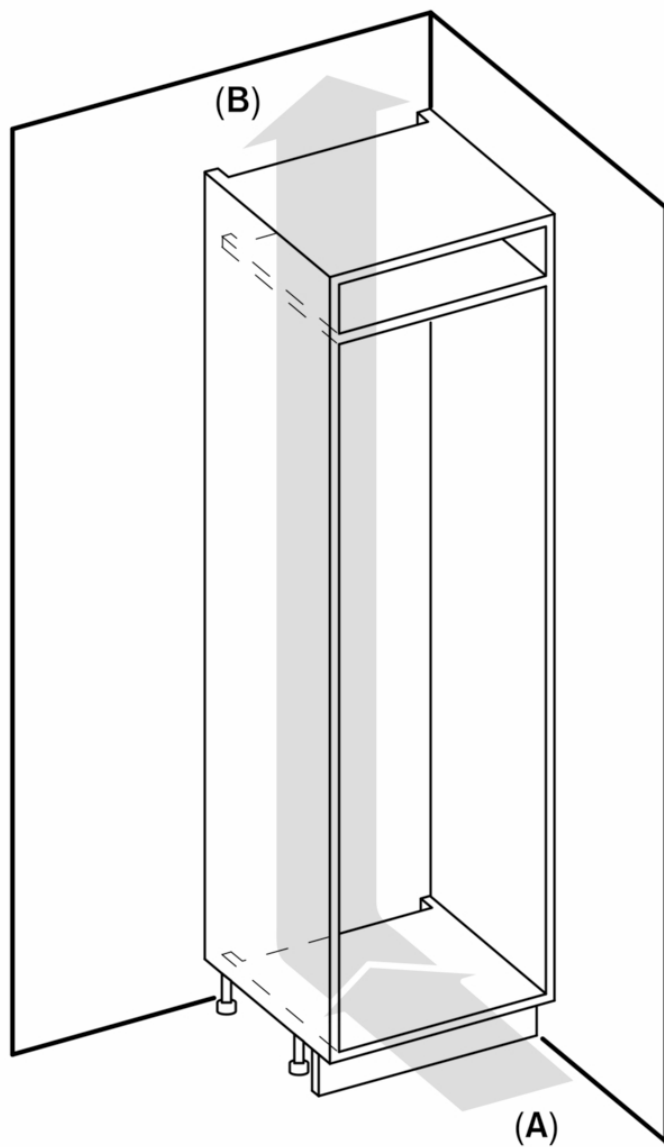

A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$; options d'apport d'air supplémentaire A1 ou A2

B: Sortie d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$; options de ventilation B1 ou B2